


Схема

подключения к сетям водопровода объекта, находящегося по адресу: Пензенская область, Мокшанский район, с. Рамзай, ул. Желиховского, 4.

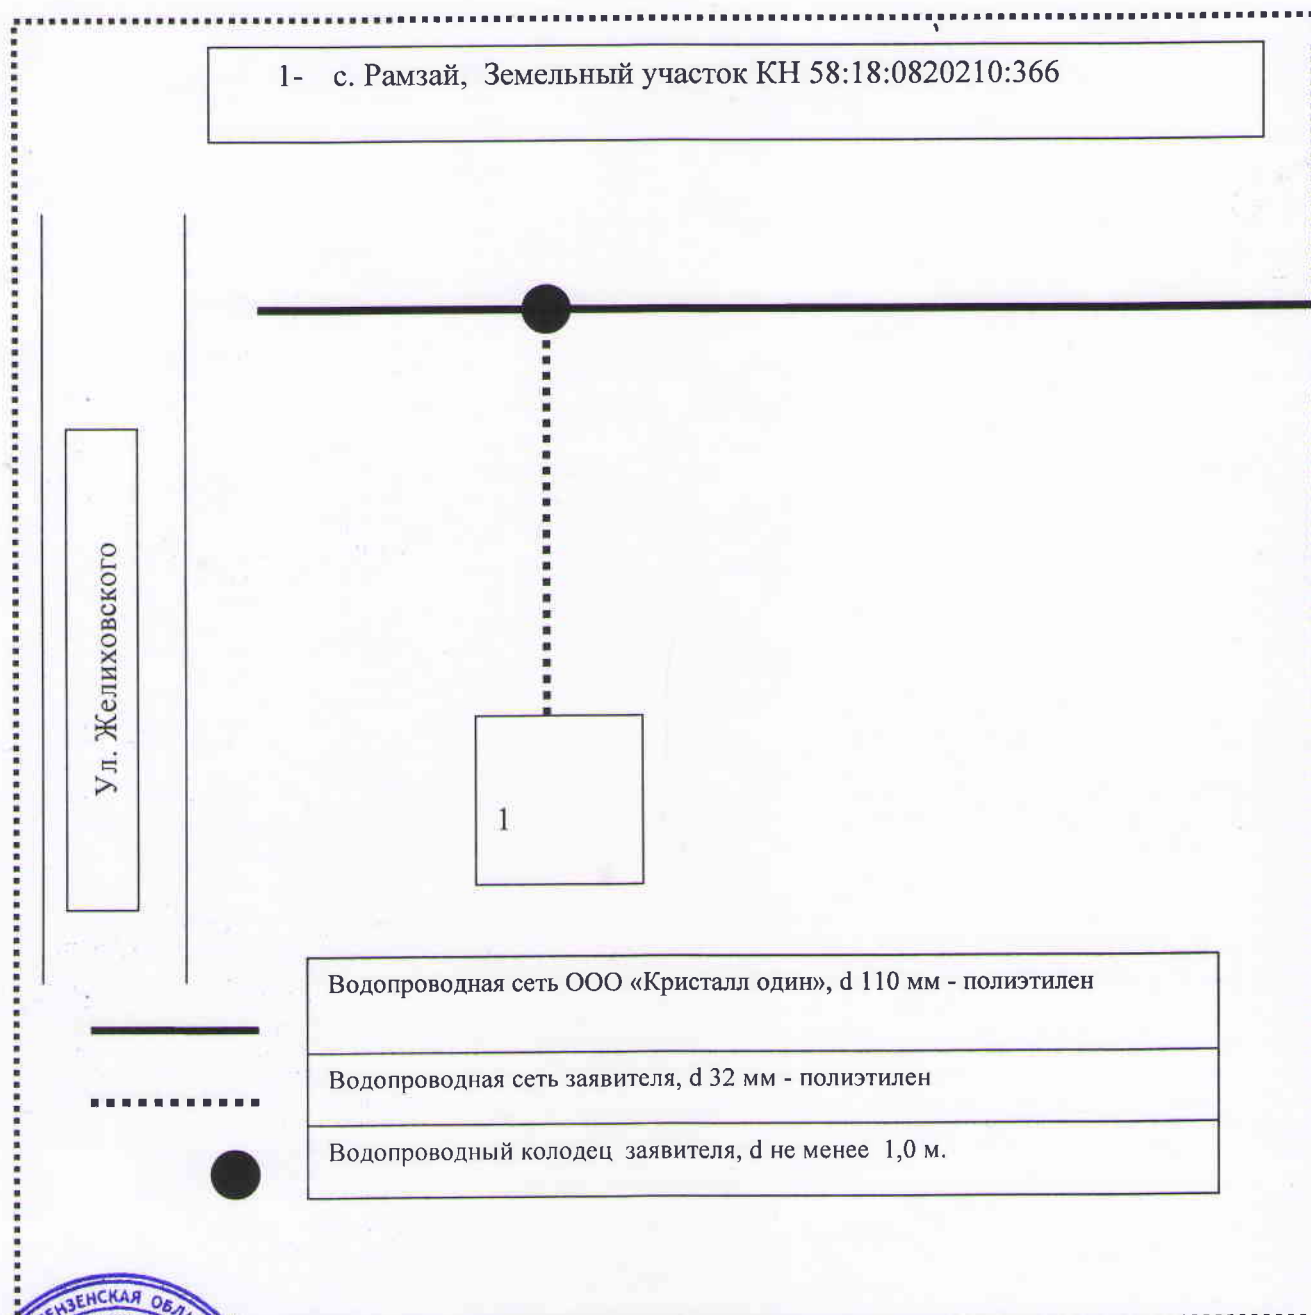

Директор ООО «Кристалл один»:

Севтаева А.В.

Технические условия на подключение объекта
№ 3 от 24.02.2022 г.

Объект: земельный участок

Кадастровый номер: 58:18:0820210:366

Заказчик: Администрация Мокшанского района Пензенской области

Адрес объекта: Пензенская область, Мокшанский район, с. Рамзай, ул. Желихосвкого, 4

Технические требования к объектам капитального строительства заказчика, в том числе к устройствам и сооружениям для подключения, а также к выполняемым заказчиком мероприятиям для осуществления подключения: на месте врезки в центральную водопроводную магистраль в колодце установить хомут-врезка Унидельта с шестью болтами 110x1', кран Джекамини 1' ш/г, проложить трубу диаметром 32 мм П/Э от центральной водопроводной магистрали.

Разрешаемый отбор объема холодной воды и режим водопотребления (отпуска): 0,2куб. м. /сут.

Требования к установке приборов учета воды и устройству узла учета: установить прибор учета 3/4 (антимагнитный с обратным клапаном) после запорной арматуры и фильтра грубой очистки 3/4 в колодце.

Границы эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям организации водопроводно-канализационного хозяйства и заявителя определены согласно схеме в Приложении 1 к настоящим техническим условиям.

Директор

ООО «Кристалл Один»

«КРИСТАЛЛ
ОДИН»

Чиряева А.В.

