

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области"

Юридический адрес: 440026, Пензенская обл, Пенза г, Лермонтова ул, дом 36, тел.: (8412) 564697

e-mail: gigiena@cge58.ru

ОГРН 1055803503359 ИНН 5837023637

Адреса мест осуществления деятельности: 442150, Пензенская обл, Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Октябрьская ул, дом 55, тел.: +7 (84154) 4-40-79, e-mail: n-lomov@cge58.ru; 422894, Пензенская обл, Сердобский р-н, Сердобск г, Строительный проезд, дом 6, тел.: (84167) 2-08-44, e-mail: serdobsk@cge58.ru; 440026, Пензенская обл, Пенза г, Лермонтова ул, дом 36, тел.: +7 (8412) 99-66-46, e-mail: ilc@cge58.ru; 442500, Пензенская обл, Кузнецк г, Орджоникидзе ул, дом 182, тел.: +7(84157)3-03-20, e-mail: kuznetsk@cge58.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AK47

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Пензенской области в
Нижнеломовском, Наровчатском, Спасском,
Вадинском, Мокшанском, Земетчинском районах",
заместитель руководителя ИЛЦ



Е.А. Мамаева

21.07.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 58-02-05/03321-25 от 21.07.2025

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСИЧ" (ИНН 5823007385 ОГРН 1025800896550)

2. Юридический адрес: 442370, ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н МОКШАНСКИЙ, РП. МОКШАН, УЛ. ПОЦЕЛУЕВА ЗД 11А

Фактический адрес: Пензенская обл, м.р-н Мокшанский, г.п. рабочий поселок Мокшан, рп Мокшан, ул Поцелуева, зд. 11а

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованных систем холодного водоснабжения

4. Место отбора: централизованная система водоснабжения р.п. Мокшан, водоразборная колонка, Пензенская обл, м.р-н Мокшанский, г.п. рабочий поселок Мокшан, рп Мокшан, ул Бутырки, д. 70

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 09.07.2025 07:00 - 08:00

Ф.И.О., должность: Петровский А. В. директор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСИЧ"

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 09.07.2025 10:10

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №102 от 18 февраля 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 9 июля 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1-6 и п.8), за исключением даты и времени

Протокол испытаний № 58-02-05/03321-25 от 21.07.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. ИД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 58-02-05/03321-1/1.2/1-25

10. ИД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa* и энтерококков; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды; ПНД Ф 14.1.2:3:4.213-05 (Издание 2019 года) Количественный химический анализ вод. Методика измерений мутности проб питьевых, природных поверхностных, природных подземных и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину; ПНД Ф 14.1.2:4.207-04 Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений цветности питьевых, природных и сточных вод фотометрическим методом

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Спектрофотометр, В-1100	VEK 1810072
2	Термометры стеклянные, ТС-4М	7
3	Термостат воздушный для обеспечения температурного режима, ТВ-80-1	317
4	Термостат воздушный для обеспечения температурного режима, ТВ-80-1	318

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 442150, Пензенская обл, Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Октябрьская ул, дом 55

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Образец поступил 09.07.2025 12:00

дата начала испытаний 09.07.2025 13:10, дата окончания испытаний 15.07.2025 11:34

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
1	Интенсивность запаха при температуре 20°C	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 пункт 5
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
2	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ПНД Ф 14.1.2:3:4.213-05 (Издание 2019 года)
3	Цветность	градус	Менее 1	Не более 20	ПНД Ф 14.1.2:4.207-04 (Издание 2004 г.)

Дополнительная информация: Согласно п.10.1 ПНД Ф 14.1.2:3:4.213-05 (Издание 2019 г.) результат измерений представляет собой среднее арифметическое значение двух параллельных определений (Вишнякова Е.Б., врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям).

Согласно п.10 ПНД Ф 14.1.2:4.207-04 (Издание 2004 г.) результат измерений представляет собой среднее арифметическое значение двух параллельных определений (Вишнякова Е.Б., врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям).

Место осуществления деятельности: 442150, Пензенская обл, Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Октябрьская ул, дом 55

Бактериологическая лаборатория

Образец поступил 09.07.2025 10:30

дата начала испытаний 09.07.2025 10:40, дата окончания испытаний 11.07.2025 09:25

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
1	<i>Escherichia coli</i>	-	Не обнаружено в 100 см ³	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	ГОСТ 34786-2021 пункт 9.1; 9.2
2	Колифаги	-	Не обнаружено в 100 см ³	Отсутствие (БОЕ/100 см ³)	МУК 4.2.3963-23 пункт 10.3
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	-	Не обнаружено в 100 см ³	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 пункт 6.3
4	Общее число микроорганизмов (ОМЧ) при 37 °C	КОЕ/см ³	7	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 пункты 5.1; 5.2; 5.3

5	Энтерококки	-	Не обнаружено в 100 см ³	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	ГОСТ 34786-2021 пункт 10.1
---	-------------	---	-------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------

Ответственный за оформление протокола:
М.П. Ухлина, Оператор ПЭВМ

Конец протокола испытаний № 58-02-05/03321-25 от 21.07.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской
области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр
гигиены и эпидемиологии в Пензенской области"

Юридический адрес: 440026, Пензенская обл, Пенза г, Лермонтова ул, дом 36, тел.: (8412) 564697

e-mail: gigena@cge58.ru

ОГРН 1055803503359 ИНН 5837023637

Адреса мест осуществления деятельности: 442150, Пензенская обл, Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г,
Октябрьская ул, дом 55, тел.: +7 (84154) 4-40-79, e-mail: n-lomov@cge58.ru; 422894, Пензенская обл, Сердобский р-н,
Сердобск г, Строительный проезд, дом 6, тел.: (84167) 2-08-44, e-mail: serdobsk@cge58.ru; 440026, Пензенская обл,
Пенза г, Лермонтова ул, дом 36, тел.: +7 (8412) 99-66-46, e-mail: ilc@cge58.ru; 442500, Пензенская обл, Кузнецк г,
Орджоникидзе ул, дом 182, тел.: +7(84157)3-03-20, e-mail: kuznetsk@cge58.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AK47

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Пензенской области в
Нижнеломовском, Наровчатском, Спасском,
Вадинском, Мокшанском, Земетчинском районах",
заместитель руководителя ИЛЦ



Е.А. Мамасва
21.07.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 58-02-05/03322-25 от 21.07.2025

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСИЧ" (ИНН 5823007385 ОГРН 1025800896550)

2. Юридический адрес: 442370, ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н МОКШАНСКИЙ, РП. МОКШАН, УЛ. ПОЦЕЛУЕВА ЗД 11А

Фактический адрес: Пензенская обл, м.р-н Мокшанский, г.п. рабочий поселок Мокшан, рп Мокшан, ул Поцелуева, зд. 11а

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованных систем холодного водоснабжения

4. Место отбора: централизованная система водоснабжения р.п. Мокшан, Водоразборная колонка, Пензенская обл, м.р-н Мокшанский, г.п. рабочий поселок Мокшан, рп Мокшан, ул Бутырки, д. 22

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 09.07.2025 07:00 - 08:00

Ф.И.О., должность: Петровский А. В. директор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСИЧ"

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 09.07.2025 10:10

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №102 от 18 февраля 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 9 июля 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1-6 и п.8), за исключением даты и времени

Протокол испытаний № 58-02-05/03322-25 от 21.07.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. ИД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 58-02-05/03322-1/1.2/1-25

10. ИД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa* и энтерококков; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды; ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Издание 2019 года) Количественный химический анализ вод. Методика измерений мутности проб питьевых, природных поверхностных, природных подземных и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину; ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений цветности питьевых, природных и сточных вод фотометрическим методом

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Спектрофотометр, В-1100	VEK 1810072
2	Термометры стеклянные, ТС-4М	7
3	Термостат воздушный для обеспечения температурного режима, ТВ-80-1	317
4	Термостат воздушный для обеспечения температурного режима, ТВ-80-1	318

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 442150, Пензенская обл, Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Октябрьская ул, дом 55

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Образец поступил 09.07.2025 12:00

дата начала испытаний 09.07.2025 13:10, дата окончания испытаний 15.07.2025 11:36

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
1	Интенсивность запаха при температуре 20°C	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 пункт 5
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
2	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Издание 2019 года)
3	Цветность	градус	Менее 1	Не более 20	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (Издание 2004 г.)

Дополнительная информация: Согласно п.10.1 ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Издание 2019 г.) результат измерений представляет собой среднее арифметическое значение двух параллельных определений (Вишнякова Е.Б., врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям).

Согласно п.10 ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (Издание 2004 г.) результат измерений представляет собой среднее арифметическое значение двух параллельных определений (Вишнякова Е.Б., врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям).

Место осуществления деятельности: 442150, Пензенская обл, Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Октябрьская ул, дом 55

Бактериологическая лаборатория

Образец поступил 09.07.2025 10:30

дата начала испытаний 09.07.2025 10:40, дата окончания испытаний 11.07.2025 09:28

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
1	<i>Escherichia coli</i>	-	Не обнаружено в 100 см ³	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	ГОСТ 34786-2021 пункт 9.1; 9.2
2	Колифаги	-	Не обнаружено в 100 см ³	Отсутствие (БОЕ/100 см ³)	МУК 4.2.3963-23 пункт 10.3
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	-	Не обнаружено в 100 см ³	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 пункт 6.3
4	Общее число микроорганизмов (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см ³	5	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 пункты 5.1; 5.2; 5.3

5	Энтерококки	-	Не обнаружено в 100 см ³	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	ГОСТ 34786-2021 пункт 10.1
---	-------------	---	-------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------

Ответственный за оформление протокола:
М.П. Ухлина, Оператор ПЭВМ

Конец протокола испытаний № 58-02-05/03322-25 от 21.07.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области"

Юридический адрес: 440026, Пензенская обл, Пенза г, Лермонтова ул, дом 36, тел.: (8412) 564697

e-mail: gigiena@cge58.ru


ОГРН 1055803503359 ИНН 5837023637

Адреса мест осуществления деятельности: 442150, Пензенская обл, Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Октябрьская ул, дом 55, тел.: +7 (84154) 4-40-79, e-mail: n-lomov@cge58.ru; 422894, Пензенская обл, Сердобский р-н, Сердобск г, Строительный проезд, дом 6, тел.: (84167) 2-08-44, e-mail: serdobsk@cge58.ru; 440026, Пензенская обл, Пенза г, Лермонтова ул, дом 36, тел.: +7 (8412) 99-66-46, e-mail: ilc@cge58.ru; 442500, Пензенская обл, Кузнецк г, Орджоникидзе ул, дом 182, тел.: +7(84157)3-03-20, e-mail: kuznetsk@cge58.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AK47

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Пензенской области в
Нижнеломовском, Наровчатском, Спасском,
Вадинском, Мокшанском, Земетчинском районах",
заместитель руководителя ИЛЦ

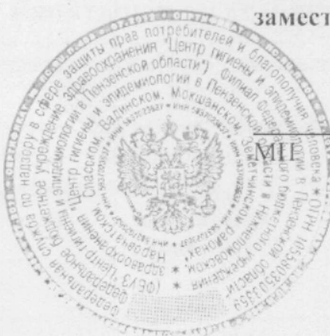

Е.А. Мамаева
21.07.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 58-02-05/03323-25 от 21.07.2025

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСИЧ" (ИНН 5823007385 ОГРН 1025800896550)

2. Юридический адрес: 442370, ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н МОКШАНСКИЙ, РП. МОКШАН, УЛ. ПОЦЕЛУЕВА ЗД 11А

Фактический адрес: Пензенская обл, м.р-н Мокшанский, г.п. рабочий поселок Мокшан, рп Мокшан, ул Поцелуева, зд. 11а

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованных систем холодного водоснабжения

4. Место отбора: централизованная система водоснабжения р.п. Мокшан, водоразборная колонка, Пензенская обл, м.р-н Мокшанский, г.п. рабочий поселок Мокшан, рп Мокшан, ул Бутырки, д. 148

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 09.07.2025 07:00 - 08:00

Ф.И.О., должность: Петровский А. В. директор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСИЧ"

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 09.07.2025 10:10

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №102 от 18 февраля 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 9 июля 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1-6 и п.8), за исключением даты и времени

Протокол испытаний № 58-02-05/03323-25 от 21.07.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 58-02-05/03323-1/1.2/1-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa* и энтерококков;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;

ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Издание 2019 года) Количественный химический анализ вод. Методика измерений мутности проб питьевых, природных поверхностных, природных подземных и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину;

ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений цветности питьевых, природных и сточных вод фотометрическим методом

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Спектрофотометр, В-1100	VEK 1810072
2	Термометры стеклянные, ТС-4М	7
3	Термостат воздушный для обеспечения температурного режима, ТВ-80-1	317
4	Термостат воздушный для обеспечения температурного режима, ТВ-80-1	318

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 442150, Пензенская обл, Нижнеломовский р-п, Нижний Ломов г, Октябрьская ул, дом 55

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Образец поступил 09.07.2025 12:00

дата начала испытаний 09.07.2025 13:10, дата окончания испытаний 15.07.2025 11:37

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Интенсивность запаха при температуре 20°C	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 пункт 5
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
2	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Издание 2019 года)
3	Цветность	градус	Менее 1	Не более 20	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (Издание 2004 г.)

Дополнительная информация: Согласно п.10.1 ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Издание 2019 г.) результат измерений представляет собой среднее арифметическое значение двух параллельных определений (Вишнякова Е.Б., врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям).

Согласно п.10 ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (Издание 2004 г.) результат измерений представляет собой среднее арифметическое значение двух параллельных определений (Вишнякова Е.Б., врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям).

Место осуществления деятельности: 442150, Пензенская обл, Нижнеломовский р-п, Нижний Ломов г, Октябрьская ул, дом 55

Бактериологическая лаборатория

Образец поступил 09.07.2025 10:30

дата начала испытаний 09.07.2025 10:40, дата окончания испытаний 11.07.2025 09:30

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	<i>Escherichia coli</i>	-	Не обнаружено в 100 см ³	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	ГОСТ 34786-2021 пункт 9.1; 9.2
2	Колифаги	-	Не обнаружено в 100 см ³	Отсутствие (БОЕ/100 см ³)	МУК 4.2.3963-23 пункт 10.3
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	-	Не обнаружено в 100 см ³	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 пункт 6.3
4	Общее число микроорганизмов (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см ³	8	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 пункты 5.1; 5.2; 5.3

5	Энтерококки	-	Не обнаружено в 100 см ³	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	ГОСТ 34786-2021 пункт 10.1
---	-------------	---	-------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------

Ответственный за оформление протокола:
М.П. Ухлина, Оператор ПЭВМ

Конец протокола испытаний № 58-02-05/03323-25 от 21.07.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области"

Юридический адрес: 440026, Пензенская обл, Пенза г, Лермонтова ул, дом 36, тел.: (8412) 564697

e-mail: gigiena@cge58.ru

ОГРН 1055803503359 ИНН 5837023637

Адреса мест осуществления деятельности: 442150, Пензенская обл, Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Октябрьская ул, дом 55, тел.: +7 (84154) 4-40-79, e-mail: n-lomov@cge58.ru; 422894, Пензенская обл, Сердобский р-н, Сердобск г, Строительный проезд, дом 6, тел.: (84167) 2-08-44, e-mail: serdobsk@cge58.ru; 440026, Пензенская обл, Пенза г, Лермонтова ул, дом 36, тел.: +7 (8412) 99-66-46, e-mail: ilc@cge58.ru; 442500, Пензенская обл, Кузнецк г, Орджоникидзе ул, дом 182, тел.: +7(84157)3-03-20, e-mail: kuznetsk@cge58.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AK47

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области в Нижнеломовском, Наровчатском, Спасском, Вадинском, Мокшанском, Земетчинском районах", заместитель руководителя ИЛЦ



Е.А. Мамаева
21.07.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 58-02-05/03324-25 от 21.07.2025

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСИЧ" (ИНН 5823007385 ОГРН 1025800896550)

2. Юридический адрес: 442370, ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н МОКШАНСКИЙ, РП. МОКШАН, УЛ. ПОЦЕЛУЕВА ЗД 11А

Фактический адрес: Пензенская обл, м.р-н Мокшанский, г.п. рабочий поселок Мокшан, рп Мокшан, ул Поцелуева, зд. 11а

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованных систем холодного водоснабжения

4. Место отбора: централизованная система водоснабжения р.п. Мокшан, водоразборная колонка, Пензенская обл, м.р-н Мокшанский, г.п. рабочий поселок Мокшан, рп Мокшан, ул Планская, ул.Охлопкова

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 09.07.2025 07:00 - 08:00

Ф.И.О., должность: Петровский А. В. директор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСИЧ"

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 09.07.2025 10:10

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №102 от 18 февраля 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 9 июля 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1-6 и п.8), за исключением даты и времени

Протокол испытаний № 58-02-05/03324-25 от 21.07.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. ИД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 58-02-05/03324-1/1.2/1-25

10. ИД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa* и энтерококков;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;

ПНД Ф 14.1.2:3:4.213-05 (Издание 2019 года) Количественный химический анализ вод. Методика измерений мутности проб питьевых, природных поверхностных, природных подземных и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину;

ПНД Ф 14.1.2:4.207-04 Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений цветности питьевых, природных и сточных вод фотометрическим методом

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Спектрофотометр, В-1100	VEK 1810072
2	Термометры стеклянные, ТС-4М	7
3	Термостат воздушный для обеспечения температурного режима, ТВ-80-1	317
4	Термостат воздушный для обеспечения температурного режима, ТВ-80-1	318

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 442150, Пензенская обл, Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Октябрьская ул, дом 55

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Образец поступил 09.07.2025 12:00

дата начала испытаний 09.07.2025 13:10, дата окончания испытаний 15.07.2025 11:39

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
1	Интенсивность запаха при температуре 20°C	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 пункт 5
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
2	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ПНД Ф 14.1.2:3:4.213-05 (Издание 2019 года)
3	Цветность	градус	Менее 1	Не более 20	ПНД Ф 14.1.2:4.207-04 (Издание 2004 г.)

Дополнительная информация: Согласно п.10.1 ПНД Ф 14.1.2:3:4.213-05 (Издание 2019 г.) результат измерений представляет собой среднее арифметическое значение двух параллельных определений (Вишнякова Е.Б., врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям).

Согласно п.10 ПНД Ф 14.1.2:4.207-04 (Издание 2004 г.) результат измерений представляет собой среднее арифметическое значение двух параллельных определений (Вишнякова Е.Б., врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям).

Место осуществления деятельности: 442150, Пензенская обл, Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Октябрьская ул, дом 55

Бактериологическая лаборатория

Образец поступил 09.07.2025 10:30

дата начала испытаний 09.07.2025 10:40, дата окончания испытаний 11.07.2025 09:37

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
1	<i>Escherichia coli</i>	-	Не обнаружено в 100 см ³	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	ГОСТ 34786-2021 пункт 9.1; 9.2
2	Колифаги	-	Не обнаружено в 100 см ³	Отсутствие (БОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 пункт 10.3
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	-	Не обнаружено в 100 см ³	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 пункт 6.3
4	Общее число микроорганизмов (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см ³	6	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 пункты 5.1; 5.2; 5.3

5	Энтерококки	-	Не обнаружено в 100 см ³	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	ГОСТ 34786-2021 пункт 10.1
---	-------------	---	-------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------

Ответственный за оформление протокола:
М.П. Ухлина, Оператор ПЭВМ

Конец протокола испытаний № 58-02-05/03324-25 от 21.07.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области"

Юридический адрес: 440026, Пензенская обл, Пенза г, Лермонтова ул, дом 36, тел.: (8412) 564697

e-mail: gigiena@cge58.ru


ОГРН 1055803503359 ИНН 5837023637

Адреса мест осуществления деятельности: 442150, Пензенская обл, Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Октябрьская ул, дом 55, тел.: +7 (84154) 4-40-79, e-mail: n-lomov@cge58.ru; 422894, Пензенская обл, Сердобский р-н, Сердобск г, Строительный проезд, дом 6, тел.: (84167) 2-08-44, e-mail: serdobsk@cge58.ru; 440026, Пензенская обл, Пенза г, Лермонтова ул, дом 36, тел.: +7 (8412) 99-66-46, e-mail: ilc@cge58.ru; 442500, Пензенская обл, Кузнецк г, Орджоникидзе ул, дом 182, тел.: +7(84157)3-03-20, e-mail: kuznetsk@cge58.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AK47

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Пензенской области в
Нижнеломовском, Наровчатском, Спасском,
Вадинском, Мокшанском, Земетчинском районах",
заместитель руководителя ИЛЦ

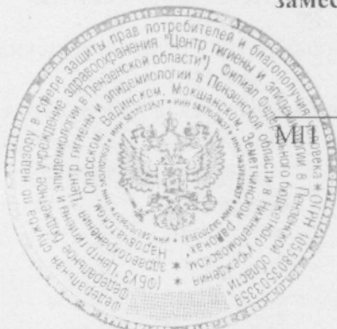

Е.А. Мамаева
21.07.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 58-02-05/03325-25 от 21.07.2025

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСИЧ" (ИНН 5823007385 ОГРН 1025800896550)

2. Юридический адрес: 442370, ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н МОКШАНСКИЙ, РП. МОКШАН, УЛ. ПОЦЕЛУЕВА ЗД 11А

Фактический адрес: Пензенская обл, м.р-н Мокшанский, г.п. рабочий поселок Мокшан, рп Мокшан, ул Поцелуева, зд. 11а

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованных систем холодного водоснабжения

4. Место отбора: централизованная система водоснабжения р.п. Мокшан, водоразборная колонка, Пензенская обл, м.р-н Мокшанский, г.п. рабочий поселок Мокшан, рп Мокшан, ул Ключкова, ул. Советская

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 09.07.2025 07:00 - 08:00

Ф.И.О., должность: Петровский А. В. директор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСИЧ"

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 09.07.2025 10:10

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №102 от 18 февраля 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 9 июля 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1-6 и п.8), за исключением даты и времени

Протокол испытаний № 58-02-05/03325-25 от 21.07.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 58-02-05/03325-1/1.2/1-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa* и энтерококков; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды; ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Издание 2019 года) Количественный химический анализ вод. Методика измерений мутности проб питьевых, природных поверхностных, природных подземных и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину; ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений цветности питьевых, природных и сточных вод фотометрическим методом

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Спектрофотометр, В-1100	VEK 1810072
2	Термометры стеклянные, ТС-4М	7
3	Термостат воздушный для обеспечения температурного режима, ТВ-80-1	317
4	Термостат воздушный для обеспечения температурного режима, ТВ-80-1	318

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 442150, Пензенская обл, Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Октябрьская ул, дом 55

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Образец поступил 09.07.2025 12:00

дата начала испытаний 09.07.2025 13:10, дата окончания испытаний 15.07.2025 11:40

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Интенсивность запаха при температуре 20°C	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 пункт 5
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
2	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Издание 2019 года)
3	Цветность	градус	Менее 1	Не более 20	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (Издание 2004 г.)

Дополнительная информация: Согласно п.10.1 ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Издание 2019 г.) результат измерений представляет собой среднее арифметическое значение двух параллельных определений (Вишнякова Е.Б., врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям).

Согласно п.10 ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (Издание 2004 г.) результат измерений представляет собой среднее арифметическое значение двух параллельных определений (Вишнякова Е.Б., врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям).

Место осуществления деятельности: 442150, Пензенская обл, Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Октябрьская ул, дом 55

Бактериологическая лаборатория

Образец поступил 09.07.2025 10:30

дата начала испытаний 09.07.2025 10:40, дата окончания испытаний 11.07.2025 09:33

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	<i>Escherichia coli</i>	-	Не обнаружено в 100 см ³	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	ГОСТ 34786-2021 пункт 9.1; 9.2
2	Колифаги	-	Не обнаружено в 100 см ³	Отсутствие (БОЕ/100 см ³)	МУК 4.2.3963-23 пункт 10.3
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	-	Не обнаружено в 100 см ³	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 пункт 6.3
4	Общее число микроорганизмов (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см ³	6	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 пункты 5.1; 5.2; 5.3

5	Энтерококки	-	Не обнаружено в 100 см ³	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	ГОСТ 34786-2021 пункт 10.1
---	-------------	---	-------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------

Ответственный за оформление протокола:
М.П. Ухлина, Оператор ПЭВМ

Конец протокола испытаний № 58-02-05/03325-25 от 21.07.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области"

Юридический адрес: 440026, Пензенская обл, Пенза г, Лермонтова ул, дом 36, тел.: (8412) 564697

e-mail: gigena@cge58.ru

ОГРН 1055803503359 ИНН 5837023637

Адреса мест осуществления деятельности: 442150, Пензенская обл, Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Октябрьская ул, дом 55, тел.: +7 (84154) 4-40-79, e-mail: n-lomov@cge58.ru; 422894, Пензенская обл, Сердобский р-н, Сердобск г, Строительный проезд, дом 6, тел.: (84167) 2-08-44, e-mail: serdobsk@cge58.ru; 440026, Пензенская обл, Пенза г, Лермонтова ул, дом 36, тел.: +7 (8412) 99-66-46, e-mail: ilc@cge58.ru; 442500, Пензенская обл, Кузнецк г, Орджоникидзе ул, дом 182, тел.: +7(84157)3-03-20, e-mail: kuznetsk@cge58.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AK47

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Пензенской области в
Нижнеломовском, Наровчатском, Спасском,
Вадинском, Мокшанском, Земетчинском районах",
заместитель руководителя ИЛЦ



Е.А. Мамасва

21.07.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 58-02-05/03326-25 от 21.07.2025

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСИЧ" (ИНН 5823007385 ОГРН 1025800896550)

2. Юридический адрес: 442370, ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н МОКШАНСКИЙ, РП. МОКШАН, УЛ. ПОЦЕЛУЕВА ЗД 11А

Фактический адрес: Пензенская обл, м.р-н Мокшанский, г.п. рабочий поселок Мокшан, рп Мокшан, ул Поцелуева, зд. 11а

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованных систем холодного водоснабжения

4. Место отбора: централизованная система водоснабжения р.п. Мокшан, водоразборная колонка, Пензенская обл, м.р-н Мокшанский, г.п. рабочий поселок Мокшан, рп Мокшан, ул Пензенская, д. 45

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 09.07.2025 07:00 - 08:00

Ф.И.О., должность: Петровский А. В. директор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСИЧ"

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 09.07.2025 10:10

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №102 от 18 февраля 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 9 июля 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1-6 и п. 8), за исключением даты и времени

Протокол испытаний № 58-02-05/03326-25 от 21.07.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. ИД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 58-02-05/03326-1/1.2/1-25

10. ИД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa* и энтерококков; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды; ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Издание 2019 года) Количественный химический анализ вод. Методика измерений мутности проб питьевых, природных поверхностных, природных подземных и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину; ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений цветности питьевых, природных и сточных вод фотометрическим методом

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Спектрофотометр, В-1100	ВЕК 1810072
2	Термометры стеклянные, ТС-4М	7
3	Термостат воздушный для обеспечения температурного режима, ТВ-80-1	317
4	Термостат воздушный для обеспечения температурного режима, ТВ-80-1	318

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 442150, Пензенская обл, Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Октябрьская ул, дом 55
Санитарно-гигиеническая лаборатория
Образец поступил 09.07.2025 12:00
дата начала испытаний 09.07.2025 13:10, дата окончания испытаний 15.07.2025 11:43

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
1	Интенсивность запаха при температуре 20°C	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 пункт 5
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
2	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Издание 2019 года)
3	Цветность	градус	Менее 1	Не более 20	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (Издание 2004 г.)

Дополнительная информация: Согласно п.10.1 ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Издание 2019 г.) результат измерений представляет собой среднее арифметическое значение двух параллельных определений (Вишнякова Е.Б., врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям).
Согласно п.10 ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (Издание 2004 г.) результат измерений представляет собой среднее арифметическое значение двух параллельных определений (Вишнякова Е.Б., врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям).

Место осуществления деятельности: 442150, Пензенская обл, Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Октябрьская ул, дом 55
Бактериологическая лаборатория
Образец поступил 09.07.2025 10:30
дата начала испытаний 09.07.2025 10:40, дата окончания испытаний 11.07.2025 09:35

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
1	<i>Escherichia coli</i>	-	Не обнаружено в 100 см ³	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	ГОСТ 34786-2021 пункт 9.1; 9.2
2	Колифаги	-	Не обнаружено в 100 см ³	Отсутствие (БОЕ/100 см ³)	МУК 4.2.3963-23 пункт 10.3
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	-	Не обнаружено в 100 см ³	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 пункт 6.3
4	Общее число микроорганизмов (ОМЧ) при 37 °C	КОЕ/см ³	3	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 пункты 5.1; 5.2; 5.3

5	Энтерококки	-	Не обнаружено в 100 см ³	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	ГОСТ 34786-2021 пункт 10.1
---	-------------	---	-------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------

Ответственный за оформление протокола:
М.П. Ухлина, Оператор ПЭВМ

Конец протокола испытаний № 58-02-05/03326-25 от 21.07.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области"

Юридический адрес: 440026, Пензенская обл, Пенза г, Лермонтова ул, дом 36, тел.: (8412) 564697

e-mail: gigiena@cge58.ru

ОГРН 1055803503359 ИНН 5837023637

Адреса мест осуществления деятельности: 442150, Пензенская обл, Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Октябрьская ул, дом 55, тел.: +7 (84154) 4-40-79, e-mail: n-lomov@cge58.ru; 422894, Пензенская обл, Сердобский р-н, Сердобск г, Строительный проезд, дом 6, тел.: (84167) 2-08-44, e-mail: serdobsk@cge58.ru; 440026, Пензенская обл, Пенза г, Лермонтова ул, дом 36, тел.: +7 (8412) 99-66-46, e-mail: ilc@cge58.ru; 442500, Пензенская обл, Кузнецк г, Орджоникидзе ул, дом 182, тел.: +7(84157)3-03-20, e-mail: kuznetsk@cge58.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AK47

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Пензенской области в
Нижнеломовском, Наровчатском, Спасском,
Вадинском, Мокшанском, Земетчинском районах",
заместитель руководителя ИЛЦ



Е.А. Мамаева
21.07.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 58-02-05/03328-25 от 21.07.2025

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСИЧ" (ИНН 5823007385 ОГРН 1025800896550)

2. Юридический адрес: 442370, ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н МОКШАНСКИЙ, РП. МОКШАН, УЛ. ПОЦЕЛУЕВА ЗД 11А

Фактический адрес: Пензенская обл, м.р-н Мокшанский, г.п. рабочий поселок Мокшан, рп Мокшан, ул Поцелуева, зд. 11а

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованных систем холодного водоснабжения

4. Место отбора: централизованная система водоснабжения р.п. Мокшан, водоразборная колонка, Пензенская обл, м.р-н Мокшанский, г.п. рабочий поселок Мокшан, рп Мокшан, ул Пензенская, д. 105

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 09.07.2025 07:00 - 08:00

Ф.И.О., должность: Петровский А. В. директор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСИЧ"

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 09.07.2025 10:10

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №102 от 18 февраля 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 9 июля 2025 г.

Образцы представлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени

Протокол испытаний № 58-02-05/03328-25 от 21.07.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. ИД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 58-02-05/03328-1/1.2/1-25

10. ИД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa* и энтерококков; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;

ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Издание 2019 года) Количественный химический анализ вод. Методика измерений мутности проб питьевых, природных поверхностных, природных подземных и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину;

ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений цветности питьевых, природных и сточных вод фотометрическим методом

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Спектрофотометр, В-1100	ВЕК 1810072
2	Термометры стеклянные, ТС-4М	7
3	Термостат воздушный для обеспечения температурного режима, ТВ-80-1	317
4	Термостат воздушный для обеспечения температурного режима, ТВ-80-1	318

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 442150, Пензенская обл, Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Октябрьская ул, дом 55

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Образец поступил 09.07.2025 12:00

дата начала испытаний 09.07.2025 13:10, дата окончания испытаний 15.07.2025 11:47

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
1	Интенсивность запаха при температуре 20°C	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 пункт 5
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
2	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Издание 2019 года)
3	Цветность	градус	4,3±1,7	Не более 20	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (Издание 2004 г.)

Дополнительная информация: Согласно п.10.1 ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Издание 2019 г.) результат измерений представляет собой среднее арифметическое значение двух параллельных определений (Вишнякова Е.Б., врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям).

Согласно п.10 ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (Издание 2004 г.) результат измерений представляет собой среднее арифметическое значение двух параллельных определений (Вишнякова Е.Б., врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям).

Место осуществления деятельности: 442150, Пензенская обл, Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Октябрьская ул, дом 55

Бактериологическая лаборатория

Образец поступил 09.07.2025 10:30

дата начала испытаний 09.07.2025 10:40, дата окончания испытаний 11.07.2025 09:59

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
1	<i>Escherichia coli</i>	-	Не обнаружено в 100 см ³	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	ГОСТ 34786-2021 пункт 9.1; 9.2
2	Колифаги	-	Не обнаружено в 100 см ³	Отсутствие (БОЕ/100 см ³)	МУК 4.2.3963-23 пункт 10.3
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	-	Не обнаружено в 100 см ³	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 пункт 6.3
4	Общее число микроорганизмов (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см ³	9	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 пункты 5.1; 5.2; 5.3

5	Энтерококки	-	Не обнаружено в 100 см ³	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	ГОСТ 34786-2021 пункт 10.1
---	-------------	---	--	--------------------------------------	-------------------------------

Ответственный за оформление протокола:
М.П. Ухлина, Оператор ПЭВМ

Конец протокола испытаний № 58-02-05/03328-25 от 21.07.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области"

Юридический адрес: 440026, Пензенская обл, Пенза г, Лермонтова ул, дом 36, тел.: (8412) 564697

e-mail: gigiena@cge58.ru

ОГРН 1055803503359 ИНН 5837023637

Адреса мест осуществления деятельности: 442150, Пензенская обл, Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Октябрьская ул, дом 55, тел.: +7 (84154) 4-40-79, e-mail: n-lomov@cge58.ru; 422894, Пензенская обл, Сердобский р-н, Сердобск г, Строительный проезд, дом 6, тел.: (84167) 2-08-44, e-mail: serdobsk@cge58.ru; 440026, Пензенская обл, Пенза г, Лермонтова ул, дом 36, тел.: +7 (8412) 99-66-46, e-mail: ilc@cge58.ru; 442500, Пензенская обл, Кузнецк г, Орджоникидзе ул, дом 182, тел.: +7(84157)3-03-20, e-mail: kuznetsk@cge58.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AK47

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Пензенской области в
Нижнеломовском, Наровчатском, Спасском,
Вадинском, Мокшанском, Земетчинском районах",
заместитель руководителя ИЛЦ



Е.А. Мамаева
21.07.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 58-02-05/03327-25 от 21.07.2025

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСИЧ" (ИНН 5823007385 ОГРН 1025800896550)

2. Юридический адрес: 442370, ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н МОКШАНСКИЙ, РП. МОКШАН, УЛ. ПОЦЕЛУЕВА ЗД 11А

Фактический адрес: Пензенская обл, м.р-н Мокшанский, г.п. рабочий поселок Мокшан, рп Мокшан, ул Поцелуева, зд. 11а

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованных систем холодного водоснабжения

4. Место отбора: централизованная система водоснабжения р.п. Мокшан, водоразборная колонка, Пензенская обл, м.р-н Мокшанский, г.п. рабочий поселок Мокшан, рп Мокшан, ул Пензенская, д. 100

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 09.07.2025 07:00 - 08:00

Ф.И.О., должность: Петровский А. В. директор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСИЧ"

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 09.07.2025 10:10

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №102 от 18 февраля 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 9 июля 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1-6 и п.8), за исключением даты и времени

Протокол испытаний № 58-02-05/03327-25 от 21.07.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 58-02-05/03327-1/1.2/1-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa* и энтерококков; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды; ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Издание 2019 года) Количественный химический анализ вод. Методика измерений мутности проб питьевых, природных поверхностных, природных подземных и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину; ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений цветности питьевых, природных и сточных вод фотометрическим методом

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Спектрофотометр, В-1100	ВЕК 1810072
2	Термометры стеклянные, ТС-4М	7
3	Термостат воздушный для обеспечения температурного режима, ТВ-80-1	317
4	Термостат воздушный для обеспечения температурного режима, ТВ-80-1	318

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 442150, Пензенская обл, Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Октябрьская ул, дом 55
Санитарно-гигиеническая лаборатория
Образец поступил 09.07.2025 12:00
дата начала испытаний 09.07.2025 13:10, дата окончания испытаний 15.07.2025 11:46

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Интенсивность запаха при температуре 20°C	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 пункт 5
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
2	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Издание 2019 года)
3	Цветность	градус	Менее 1	Не более 20	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (Издание 2004 г.)

Дополнительная информация: Согласно п.10.1 ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Издание 2019 г.) результат измерений представляет собой среднее арифметическое значение двух параллельных определений (Вишнякова Е.Б., врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям).
Согласно п.10 ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (Издание 2004 г.) результат измерений представляет собой среднее арифметическое значение двух параллельных определений (Вишнякова Е.Б., врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям).

Место осуществления деятельности: 442150, Пензенская обл, Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Октябрьская ул, дом 55
Бактериологическая лаборатория
Образец поступил 09.07.2025 10:30
дата начала испытаний 09.07.2025 10:40, дата окончания испытаний 11.07.2025 09:53

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	<i>Escherichia coli</i>	-	Не обнаружено в 100 см ³	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	ГОСТ 34786-2021 пункт 9.1; 9.2
2	Колифаги	-	Не обнаружено в 100 см ³	Отсутствие (БОЕ/100 см ³)	МУК 4.2.3963-23 пункт 10.3
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	-	Не обнаружено в 100 см ³	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 пункт 6.3
4	Общее число микроорганизмов (ОМЧ) при 37 °C	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 пункты 5.1; 5.2; 5.3

5	Оптерокки	-	Не обнаружено в 100 см ³	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	ГОСТ 34786-2021 пункт 10.1
---	-----------	---	-------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------

Ответственный за оформление протокола:
М.П. Ухлина, Оператор ПЭВМ

Конец протокола испытаний № 58-02-05/03327-25 от 21.07.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области"

Юридический адрес: 440026, Пензенская обл, Пенза г, Лермонтова ул, дом 36, тел.: (8412) 564697

e-mail: gigiena@cge58.ru

ОГРН 1055803503359 ИНН 5837023637

Адреса мест осуществления деятельности: 442150, Пензенская обл, Нижнеломовский р-н, Нижний Ломов г, Октябрьская ул, дом 55, тел.: +7 (84154) 4-40-79, e-mail: n-lomov@cge58.ru; 422894, Пензенская обл, Сердобский р-н, Сердобск г, Строительный проезд, дом 6, тел.: (84167) 2-08-44, e-mail: serdobsk@cge58.ru; 440026, Пензенская обл, Пенза г, Лермонтова ул, дом 36, тел.: +7 (8412) 99-66-46, e-mail: ilc@cge58.ru; 442500, Пензенская обл, Кузнецк г, Орджоникидзе ул, дом 182, тел.: +7(84157)3-03-20, e-mail: kuznetsk@cge58.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AK47

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Пензенской области в
Нижнеломовском, Наровчатском, Спасском,
Вадинском, Мокшанском, Земетчинском районах",
заместитель руководителя ИЛЦ



Е.А. Мамаева
21.07.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 58-02-05/03329-25 от 21.07.2025

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСИЧ" (ИНН 5823007385 ОГРН 1025800896550)

2. Юридический адрес: 442370, ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н МОКШАНСКИЙ, РП. МОКШАН, УЛ. ПОЦЕЛУЕВА ЗД 11А

Фактический адрес: Пензенская обл, м.р-н Мокшанский, г.п. рабочий поселок Мокшан, рп Мокшан, ул Поцелуева, зд. 11а

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованных систем холодного водоснабжения

4. Место отбора: централизованная система водоснабжения р.п. Мокшан, водоразборная колонка, Пензенская обл, м.р-н Мокшанский, г.п. рабочий поселок Мокшан, рп Мокшан, ул Кирова, д. 17

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 09.07.2025 07:00 - 08:00

Ф.И.О., должность: Петровский А. В. директор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСИЧ"

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 09.07.2025 10:10

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №102 от 18 февраля 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 9 июля 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1-6 и п.8), за исключением даты и времени

Протокол испытаний № 58-02-05/03329-25 от 21.07.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 58-02-05/03329-1/1.2/1-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa* и энтерококков; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды; ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Издание 2019 года) Количественный химический анализ вод. Методика измерений мутности проб питьевых, природных поверхностных, природных подземных и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину; ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений цветности питьевых, природных и сточных вод фотометрическим методом

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Спектрофотометр, В-1100	ВЕК 1810072
2	Термометры стеклянные, ТС-4М	7
3	Термостат воздушный для обеспечения температурного режима, ТВ-80-1	317
4	Термостат воздушный для обеспечения температурного режима, ТВ-80-1	318

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 442150, Пензенская обл, Нижнеломовский р-п, Нижний Ломов г, Октябрьская ул, дом 55
Санитарно-гигиеническая лаборатория
Образец поступил 09.07.2025 12:00
дата начала испытаний 09.07.2025 13:10, дата окончания испытаний 15.07.2025 11:49

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Интенсивность запаха при температуре 20°C	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 пункт 5
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
2	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Издание 2019 года)
3	Цветность	градус	30,0±6,0	Не более 20	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (Издание 2004 г.)

Дополнительная информация: Согласно п.10.1 ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Издание 2019 г.) результат измерений представляет собой среднее арифметическое значение двух параллельных определений (Вишнякова Е.Б., врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям).

Согласно п.10 ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (Издание 2004 г.) результат измерений представляет собой среднее арифметическое значение двух параллельных определений (Вишнякова Е.Б., врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям).

Место осуществления деятельности: 442150, Пензенская обл, Нижнеломовский р-п, Нижний Ломов г, Октябрьская ул, дом 55
Бактериологическая лаборатория
Образец поступил 09.07.2025 10:30
дата начала испытаний 09.07.2025 10:40, дата окончания испытаний 11.07.2025 10:00

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	<i>Escherichia coli</i>	-	Не обнаружено в 100 см ³	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	ГОСТ 34786-2021 пункт 9.1; 9.2
2	Колифаги	-	Не обнаружено в 100 см ³	Отсутствие (БОЕ/100 см ³)	МУК 4.2.3963-23 пункт 10.3
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	-	Не обнаружено в 100 см ³	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 пункт 6.3
4	Общее число микроорганизмов (ОМЧ) при 37 °C	КОЕ/см ³	5	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 пункты 5.1; 5.2; 5.3

5	Энтерококки	-	Не обнаружено в 100 см ³	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	ГОСТ 34786-2021 пункт 10.1
---	-------------	---	-------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------

Ответственный за оформление протокола:
М.П. Ухлина, Оператор ПЭВМ

Конец протокола испытаний № 58-02-05/03329-25 от 21.07.2025