



**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК МОКШАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОКШАНСКИЙ РАЙОН ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.12.2025 № 639

р.п. Мокшан

**Об установлении публичного сервитута для эксплуатации линейного объекта
электросетевого хозяйства ПАО «Россети Волга» на территории
рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области**

Руководствуясь статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, частью 2 статьи 16 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 189-ФЗ «О введении в действие жилищного кодекса Российской Федерации», Требованиями к форме ходатайства об установлении публичного сервитута, содержанию обоснования необходимости установления публичного сервитута, утвержденными приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 19.04.2022 № П/0150, Уставом городского поселения рабочий поселок Мокшан муниципального района Мокшанский район Пензенской области, рассмотрев ходатайство Публичного акционерного общества «Россети Волга» ОГРН 1076450006280, ИНН 6450925977, адрес юридического лица: 410031, Российская Федерация, г. Саратов, ул. Первомайская, д. 42/44) , и ввиду отсутствия заявлений иных лиц, являющихся правообладателями земельных участков об учете их прав (обременений прав), с учетом опубликования сообщения о возможном установлении публичного сервитута 13.11.2025 на официальной странице Администрации рабочего поселка Мокшан Мокшанского района официального сайта администрации Мокшанского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <https://mokshan.pnzreg.ru/authority/oms-munitsipalnogo-obrazovaniya/administratsiya-rp-mokshan>, на информационных щитах в границах муниципального образования городское поселение рабочий поселок Мокшан муниципального района Мокшанский район Пензенской области,

**Администрация городского поселения
рабочий поселок Мокшан муниципального района
Мокшанский район Пензенской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Установить сроком на 49 лет публичный сервитут в целях эксплуатации линейного объекта электросетевого хозяйства «Строительство ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ №111

"Сельхозтехникумовская", строительство ТП 10/0,4кВ, строительство ВЛ-0,4 кВ в рп. Мокшан Мокшанского района (Ляушин Р.З.)), необходимого для электроснабжения населения, (кнзу 58:18:0010207:2), находящегося в границах населенного пункта рабочий поселок Мокшан Мокшанского района Пензенской области, в отношении кадастрового квартала 58:18:0010207, общей площадью – 389 кв.м. ±19,73 кв.м.. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и содержание ограничений прав на земли в границах таких зон определяется Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 N 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" (с изменениями и дополнениями)

2. Утвердить схему расположения границ сервитута на кадастровом плане территории с описанием местоположения границ (прилагается).

3. Плата за публичный сервитут в отношении земель кадастрового квартала 58:18:0010207, государственная собственность на которые не разграничена, в соответствии с подпунктом 6 статьи 39.37 и пунктом 6 Статьи 39.46. Земельного кодекса Российской Федерации не устанавливается: безвозмездный публичный сервитут в целях, предусмотренных подпунктом 4 статьи 39³⁷, в случае установления публичного сервитута в отношении земельных участков и (или) земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности и не обремененных правами третьих лиц.

4. Установить, что график проведения работ в целях эксплуатации объекта «Строительство ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ №111 "Сельхозтехникумовская", строительство ТП 10/0,4кВ, строительство ВЛ-0,4 кВ в рп.Мокшан Мокшанского района (Ляушин Р.З.)», не требуется.

5. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости. Владелец публичного сервитута – Публичное акционерное общество «Россети Волга» ОГРН 1076450006280, ИНН 6450925977, адрес юридического лица: 410031, Российская Федерация, г. Саратов, ул. Первомайская, д. 42/44)

6. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Ведомости органов местного самоуправления рабочего поселка Мокшан Мокшанского района

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации рабочего посёлка Мокшан Мокшанского района Пензенской области .

Глава администрации рабочего посёлка
Мокшан Мокшанского района
Пензенской области



С.В. Гурина

Приложение к постановлению
Администрации городского поселения
рабочий поселок Мокшан муниципального района
Мокшанский район Пензенской области
от 02.12.2025 № 639

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Публичный сервитут для размещения объекта
«Строительство ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ №111
"Сельхозтехникумовская", строительство ТП 10/0,4кВ,
строительство ВЛ-0,4 кВ в рп. Мокшан Мокшанского
района (Ляушин Р.З.)

(наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее
- объект)

Раздел 1

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ публичного сервитута

Публичный сервитут для использования земель и земельных участков в целях эксплуатации линейного объекта
электросетевого хозяйства «Строительство ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ №111 "Сельхозтехникумовская", строительство ТП-
10/0,4кВ, строительство ВЛ-0,4 кВ в рп. Мокшан Мокшанского района (Ляушин Р.З.)», необходимого для
электрообеспечения населения

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1


Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Пензенская область, район Мокшанский, рабочий поселок Мокшан
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	389 кв.м ± 19.73 кв.м
3	Иные характеристики объекта	Публичный сервитут для использования земель и земельных участков в целях эксплуатации линейного объекта электросетевого хозяйства «Строительство ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ №111 "Сельхозтехникумовская", строительство ТП-10/0,4кВ, строительство ВЛ-0,4 кВ в рп. Мокшан Мокшанского района (Ляушин Р.З.)», необходимого для электрообеспечения населения, сроком на 49 (сорок девять) лет. Публичный сервитут устанавливается в пользу ПАО «Россети Волга» ОГРН 1076450006280, ИНН 6450925977 адрес: 410031, Российская Федерация, г. Саратов, ул. Первомайская, д. 42/44. тел.: 8 (8452) 30-25-32; 30-26-21 e-mail: public@penzacom.ru.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-58, зона I</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _п), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	410213.61	1402486.98	Аналитический метод	0.50	—
2	410214.24	1402489.62	Аналитический метод	0.50	—
3	410214.24	1402491.36	Аналитический метод	0.50	—
4	410213.94	1402493.07	Аналитический метод	0.50	—
5	410213.35	1402494.71	Аналитический метод	0.50	—
6	410212.47	1402496.22	Аналитический метод	0.50	—
7	410211.35	1402497.56	Аналитический метод	0.50	—
8	410210.02	1402498.68	Аналитический метод	0.50	—
9	410208.51	1402499.55	Аналитический метод	0.50	—
10	410206.23	1402500.40	Аналитический метод	0.50	—
11	410205.31	1402500.73	Аналитический метод	0.50	—
12	410203.59	1402501.04	Аналитический метод	0.50	—
13	410201.85	1402501.04	Аналитический метод	0.50	—
14	410200.13	1402500.73	Аналитический метод	0.50	—
15	410198.49	1402500.14	Аналитический метод	0.50	—
16	410196.98	1402499.27	Аналитический метод	0.50	—
17	410195.65	1402498.15	Аналитический метод	0.50	—
18	410194.53	1402496.81	Аналитический метод	0.50	—
19	410193.36	1402494.59	Аналитический метод	0.50	—
20	410192.36	1402491.79	Аналитический метод	0.50	—
21	410192.05	1402490.07	Аналитический метод	0.50	—
22	410192.05	1402488.33	Аналитический метод	0.50	—
23	410192.36	1402486.61	Аналитический метод	0.50	—
24	410192.95	1402484.98	Аналитический метод	0.50	—
25	410193.82	1402483.47	Аналитический метод	0.50	—
26	410194.95	1402482.13	Аналитический метод	0.50	—
27	410196.28	1402481.01	Аналитический метод	0.50	—
28	410197.79	1402480.14	Аналитический метод	0.50	—
29	410199.89	1402479.32	Аналитический метод	0.50	—
30	410200.98	1402478.93	Аналитический метод	0.50	—
31	410202.70	1402478.62	Аналитический метод	0.50	—
32	410204.44	1402478.62	Аналитический метод	0.50	—
33	410206.16	1402478.93	Аналитический метод	0.50	—
34	410207.79	1402479.52	Аналитический метод	0.50	—
35	410209.30	1402480.39	Аналитический метод	0.50	—
36	410210.64	1402481.51	Аналитический метод	0.50	—
37	410211.76	1402482.85	Аналитический метод	0.50	—
38	410212.63	1402484.36	Аналитический метод	0.50	—
1	410213.61	1402486.98	Аналитический метод	0.50	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _п), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—

Раздел 3

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

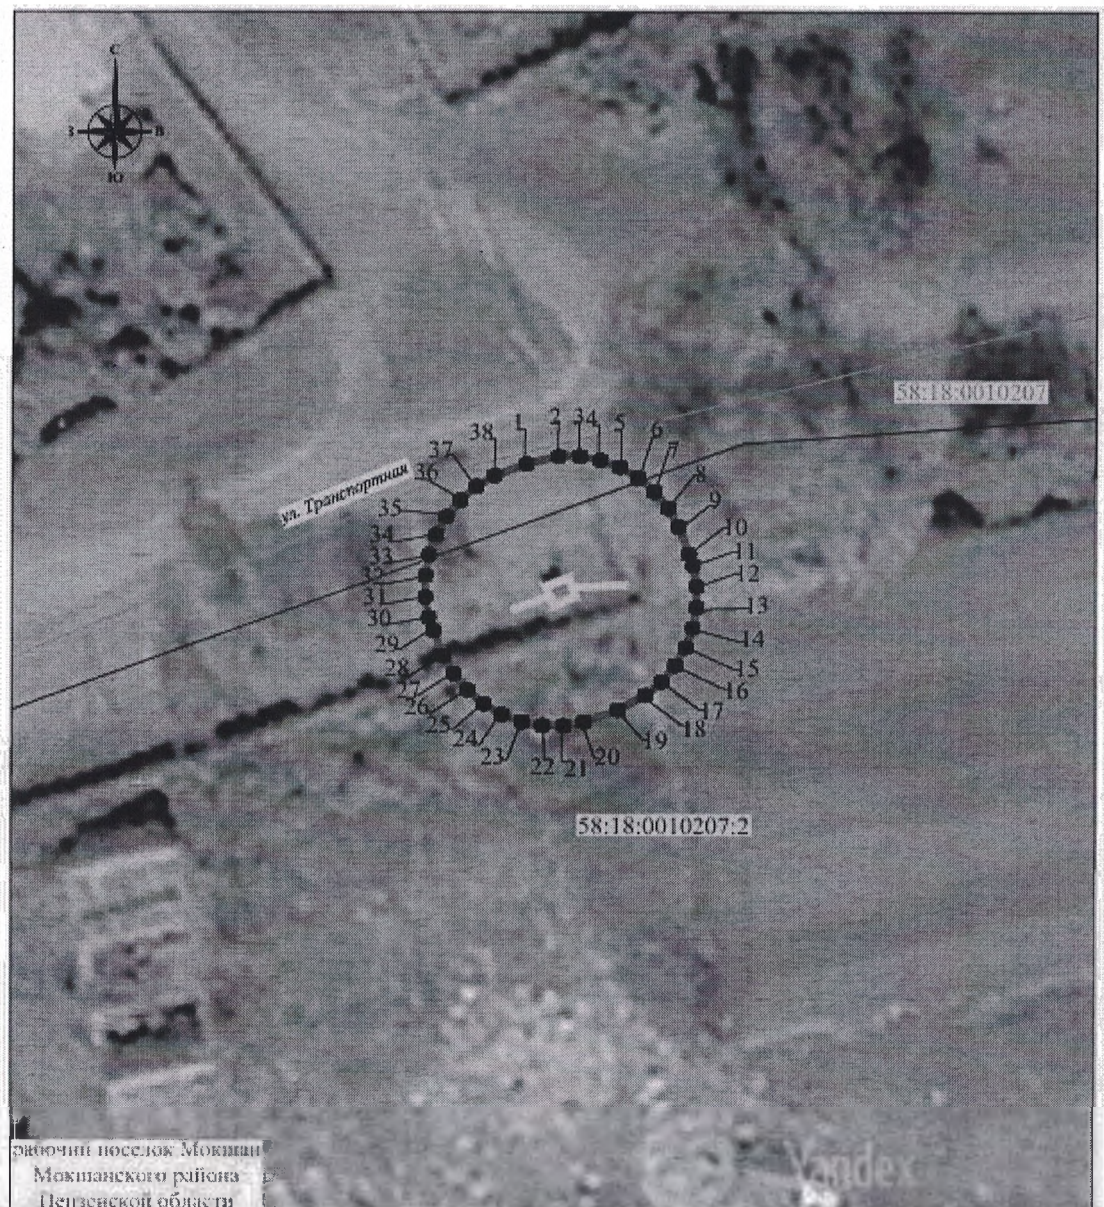

Система координат: МСК-58, зона 1
Масштаб 1:500

Условные обозначения:

—
—
—
—
58:20:0090301:5
58:20:0090301
д. Саржаки

- проектная граница публичного сервитута
- характерная точка границы публичного сервитута
- местоположение инженерного сооружения
- границы земельных участков, сведения о которых содержатся в ЕГРН
- границы кадастровых кварталов, сведения о которых содержатся в ЕГРН
- кадастровый номер земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН
- номер кадастрового квартала, сведения о котором содержатся в ЕГРН
- граница и наименование установленных административно-территориальных образований